

ESPECIFICACIONES SANITARIAS

- 1.- TODA LA TUBERIA SERA DE PVC TIPO SANITARIO DE DUREZA MEDIA Y SIN PLUMAS EN PUNTA. LA DE 6 SERA TIPO CAMPANA Y LAS DE 4 Y 5 DEBERAN SER DE TIPO CHAVETA.
- 2.- LAS CONEXIONES SERAN DEL TIPO UNICORTE PARA CEMENTAR DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA COMPAÑIA. LAS TUBERIAS DE 4\"/>

MAXIMO RECORRIDO: 13.67 M
 PENDIENTE PROPUESTA: 1.5 %
 DESNIVEL REQUERIDO: 0.21 M
 DIAMETRO MAYOR DE TUBOS HORIZONTALES: 0.10 M
 SEPARACION MINIMA TUB-LOSAS: 0.10 M
 ALTURA CRITICA: 0.41 M



SAN CARLOS, SONORA, MEXICO


CONTENIDO/COMENT:
 INSTALACION SANITARIA DEPTO. 3 BED DERECHO
 A/A DERECHA
 SEWER INST. 3 BED RIGHT SIDE
 RIGHT WING

FECHA/DATE: 26 FEB 2007
 ESCALA/SCALE: 1:25

S06- 569-ISO7

ING. JUAN CARLOS MARTIN GARCIA BUSTILLOS
 INGENIERO EN SISTEMAS SANITARIOS
 REGISTRO PARA SU EJERCICIO EN SONORA
 N.º 1177

LOCALIZACION/LOCATION:

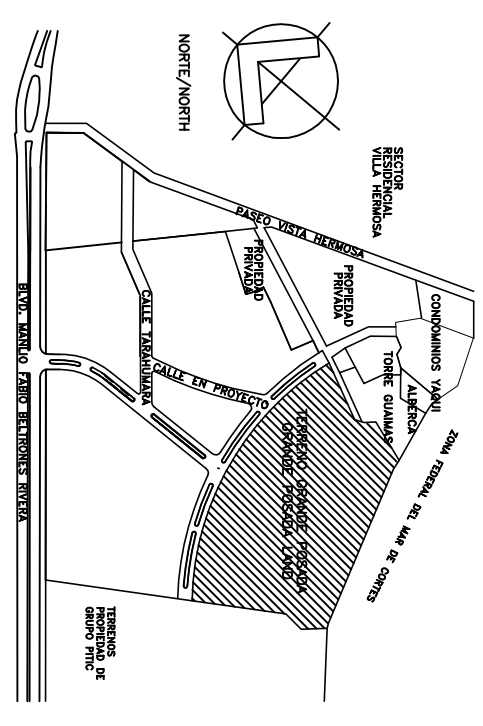

BISTAMANTE-RUIZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
 AV. DE LOS PINAS Y PROLONGACION LOS NOGALES No. 38
 PARQUE INDUSTRIAL
 HERRNOSTILO, SONORA MEXICO
 TEL: (662) 251-01-00, FAX (662) 251-01-04
 website: www.bronconstructores.com.mx

ING. CED. PROF. No.

ING. CED. PROF. No.

FECHA/DATE	REVISIONES/REVIEWS	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS

PROYECTO/PROJECT: